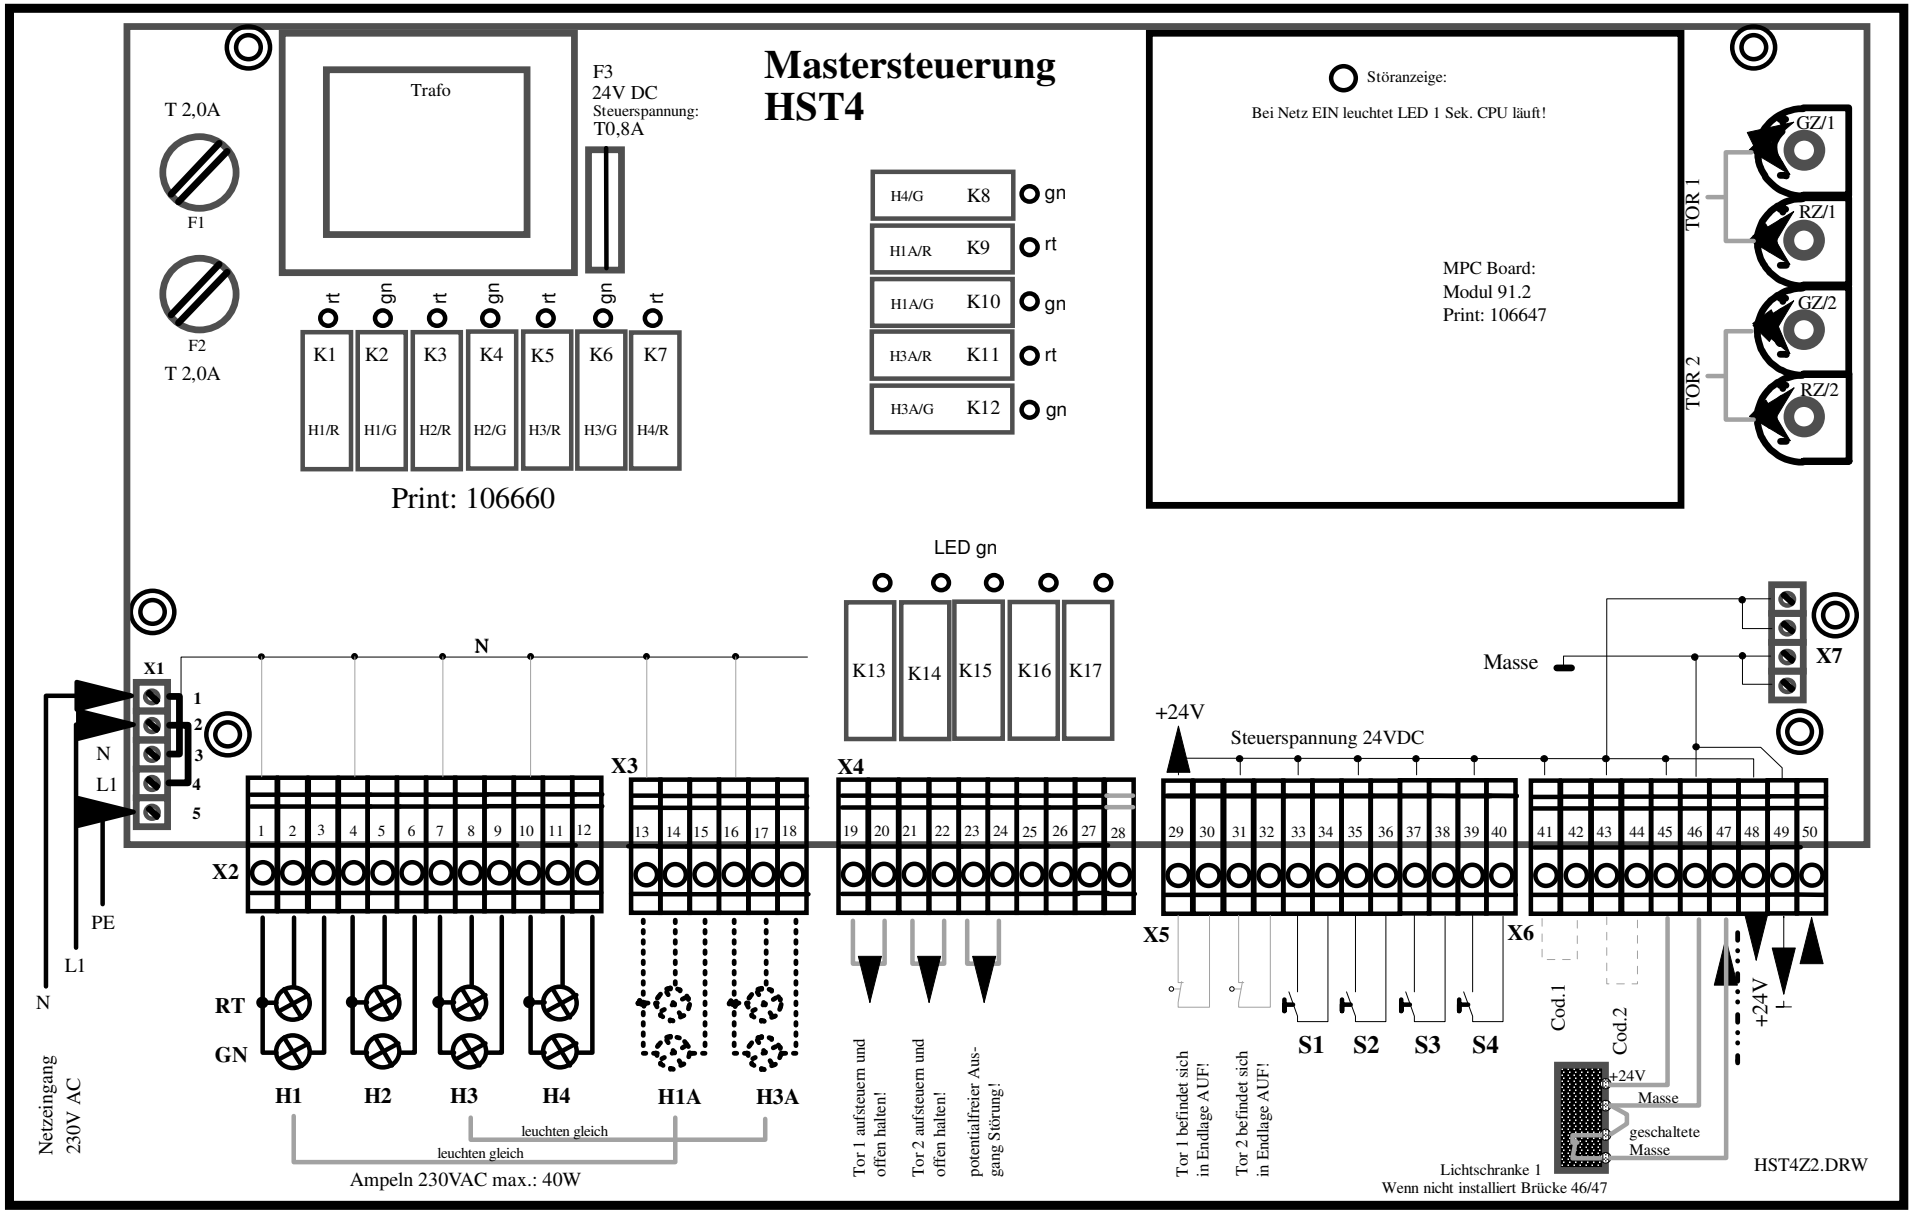
Mastersteuerung
HST4
T 2,0A
F1
F2
T 2,0A
Trafo
F3
24V DC
Steuerspannung:
T0,8A
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
H1/R H1/G H2/R H2/G H3/R H3/G H4/R
rt gn rt gn rt gn rt
Print: 106660
H4/G K8 gn
H1A/R K9 rt
H1A/G K10 gn
H3A/R K11 rt
H3A/G K12 gn
Störanzeige:
Bei Netz EIN leuchtet LED 1 Sek. CPU läuft!
MPC Board:
Modul 91.2
Print: 106647
TOR 1
TOR 2
GZ/1
RZ/1
GZ/2
RZ/2
LED gn
K13 K14 K15 K16 K17
X1
N
L1
PE
N
L1
Netzeingang
230V AC
X2
X3
X4
X5
X6
X7
Masse
+24V
Steuerspannung 24VDC
RT
GN
H1 H2 H3 H4 H1A H3A
leuchten gleich
leuchten gleich
Ampeln 230VAC max.: 40W
Tor 1 aufsteuern und offen halten!
Tor 2 aufsteuern und offen halten!
potentialfreier Ausgang Störung!
Tor 1 befindet sich in Endlage AUF!
Tor 2 befindet sich in Endlage AUF!
S1 S2 S3 S4
Cod.1
Cod.2
+24V
Masse
geschaltete Masse
Lichtschranke 1
Wenn nicht installiert Brücke 46/47
HST4Z2.DRW