


Wendeschtzeinheit 1541

Wendeschtzeinheit 1541A
mit Hauptschalter.



Die Schtzeinheit darf nur so installiert werden,
dass der Spulenanker waagrecht schaltet !!

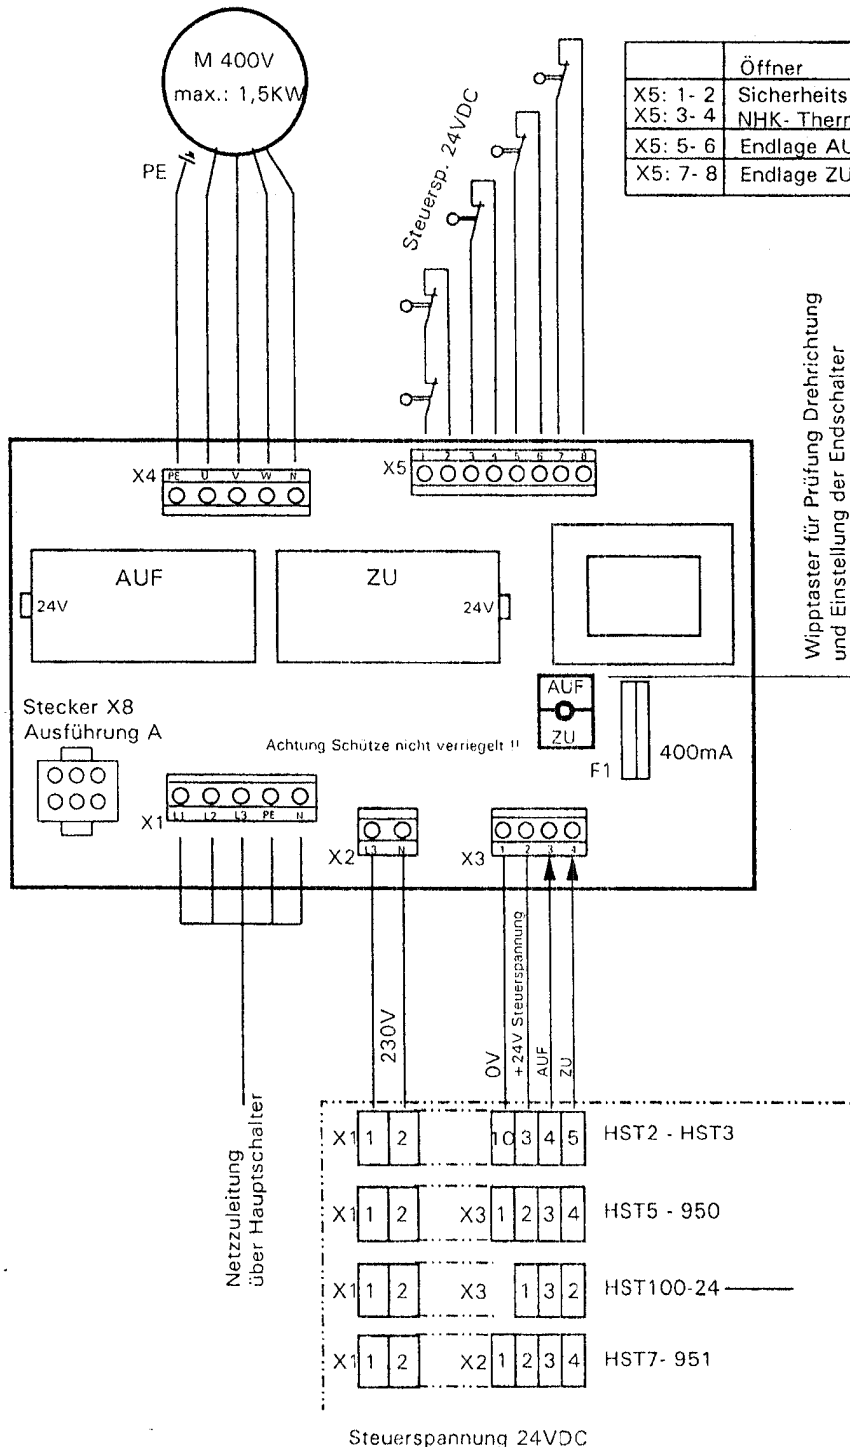

	ffner
X5: 1- 2	Sicherheitskreis
X5: 3- 4	NHK- Thermopilo
X5: 5- 6	Endlage AUF
X5: 7- 8	Endlage ZU

1541B.DRW	8
Anlage:	5
Anlagenteil:	6
Wendeschtz WE-400/24VDC	4
Art.: 1541	3
Urspr./Ers.f.Ers.d.	2
4.O3.O4	1
Datum	
Bearb.	
Gepr.	
Norm	
Zust. Änderung	